


Convention**2021**

Roma **11/12 novembre**

Di nuovo
insieme



CONSORZIO
NAZIONALE
OLI USATI

CONOU

Analisi Declassati


Gennaio – Settembre 2021

I Declassamenti nel 2021

Qualità presunta	Qualità riscontrata							
		01	03	04	05	07	08	Totale
	01		54	26	23	22	76	201
	02				1	1		2
	06	25						25
	08		23		4	5		32
	03				3	2		5
	Totale	25	77	26	31	30	76	265

- 265 Declassamenti nel periodo Gen-Set 2021
→ in media 1,4 al giorno
- ~76% causati da errata attribuzione al codice 01


Il Silicio...non l'Unica Causa dei Declassati

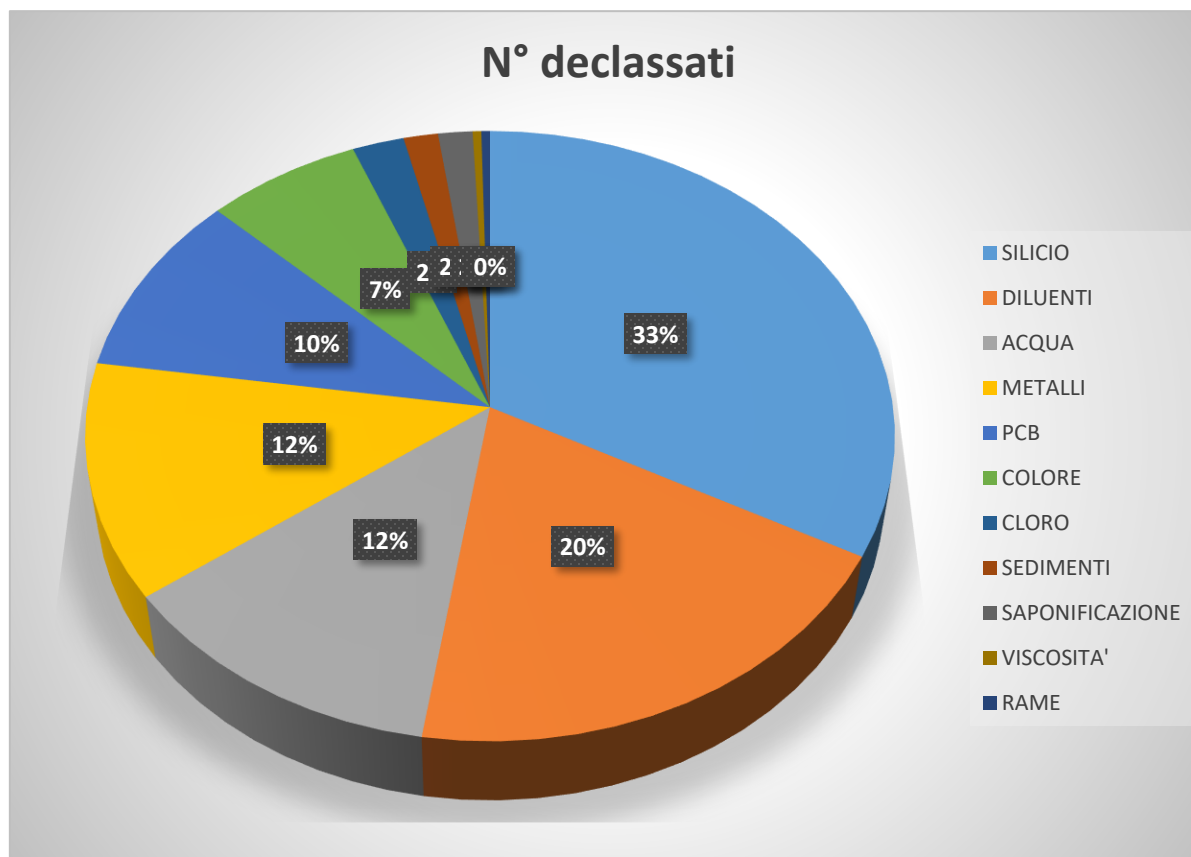

Causale Declassato	N° declassati
SILICIO	87
DILUENTI	52
ACQUA	33
METALLI	33
PCB	26
COLORE	18
COLORO	6
SEDIMENTI	4
SAPONIFICAZIONE	4
VISCOSITA'	1
RAME	1
Totale complessivo	265

La maggior parte dei declassamenti avviene con valori molto lontani dal limite di specifica


Declassati per Silicio

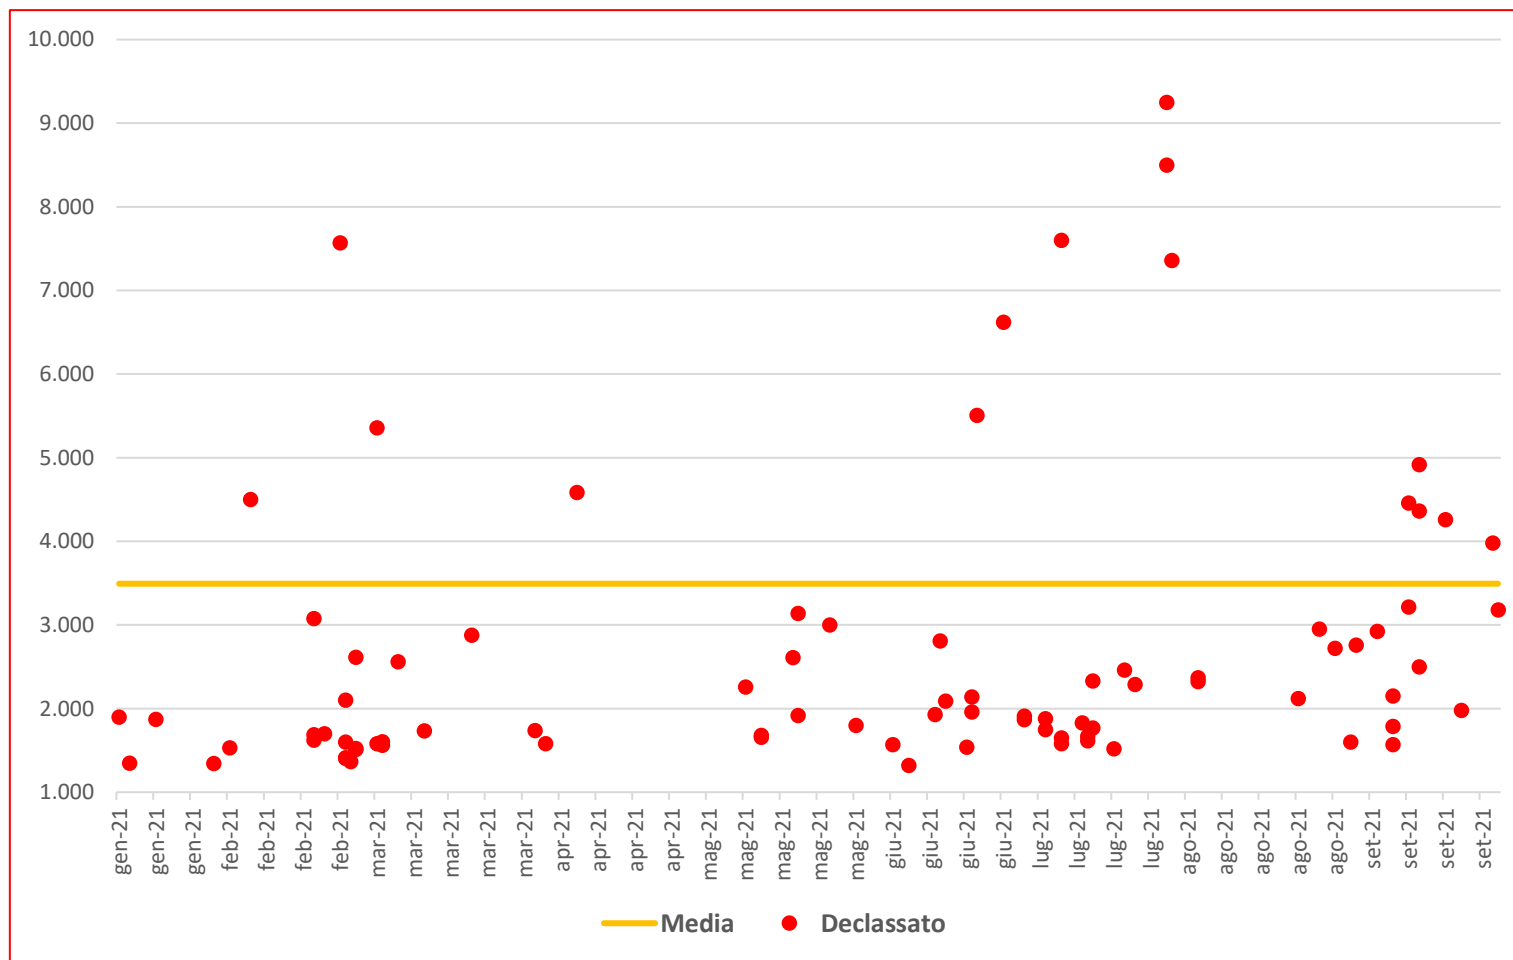

Silicio
Max 1.000 ppm
Media 3.493 ppm

Per consentirne la lettura due declassati con Silicio pari a 54.500 ppm e 20.000 ppm non sono riportati nel grafico

Declassati per Acqua

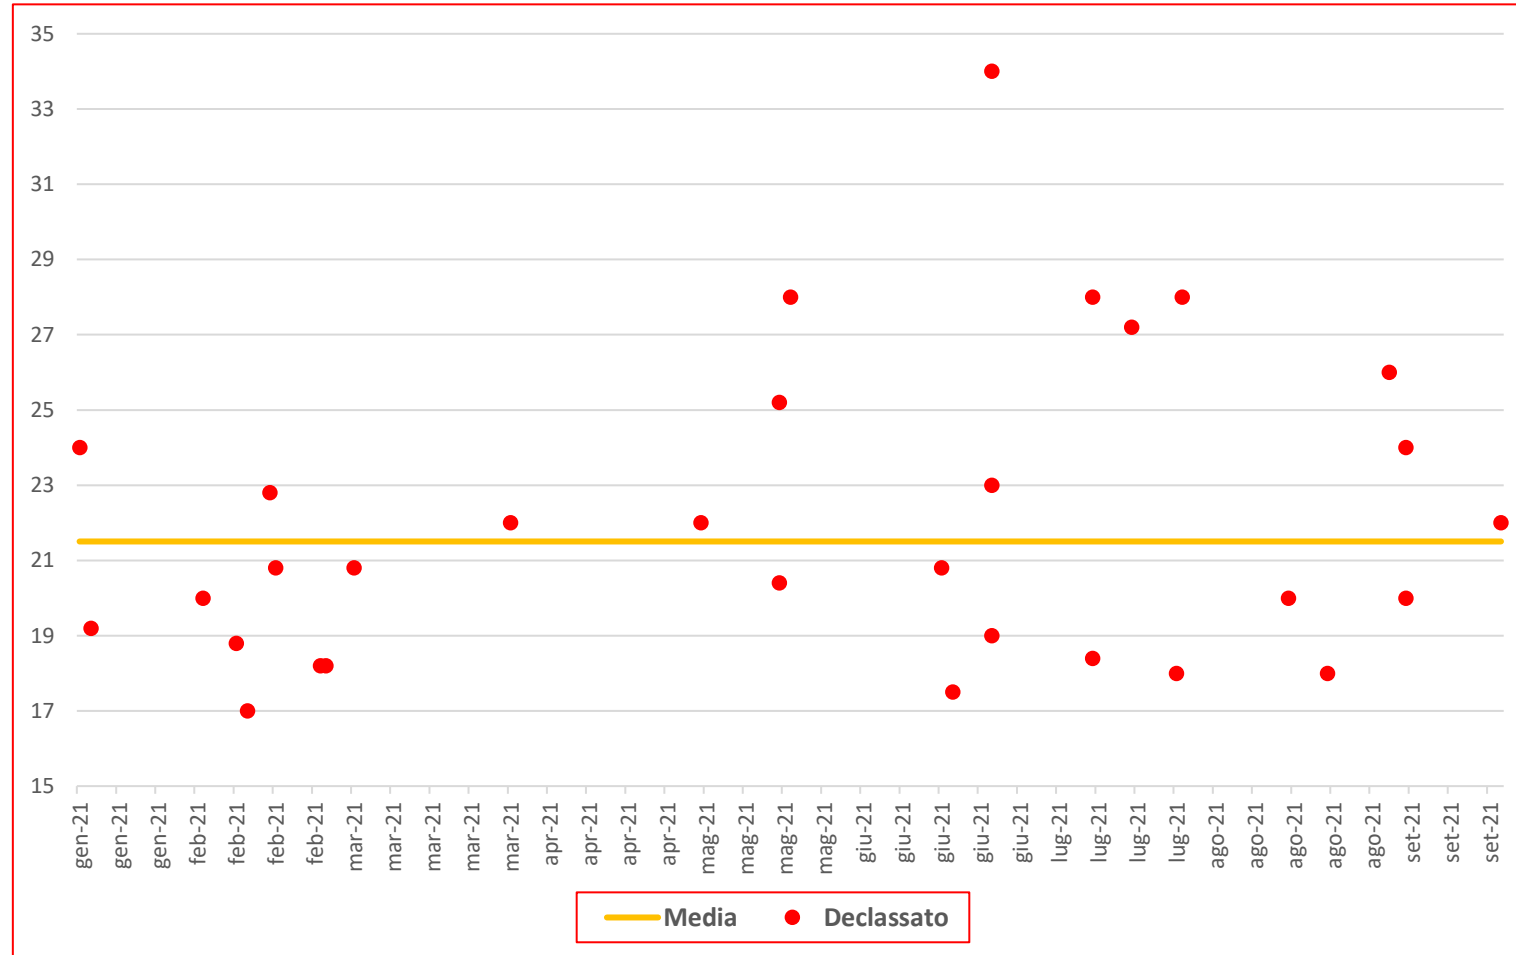


Acqua

Max : 15%

Media: 21,5%

Declassati per PCB

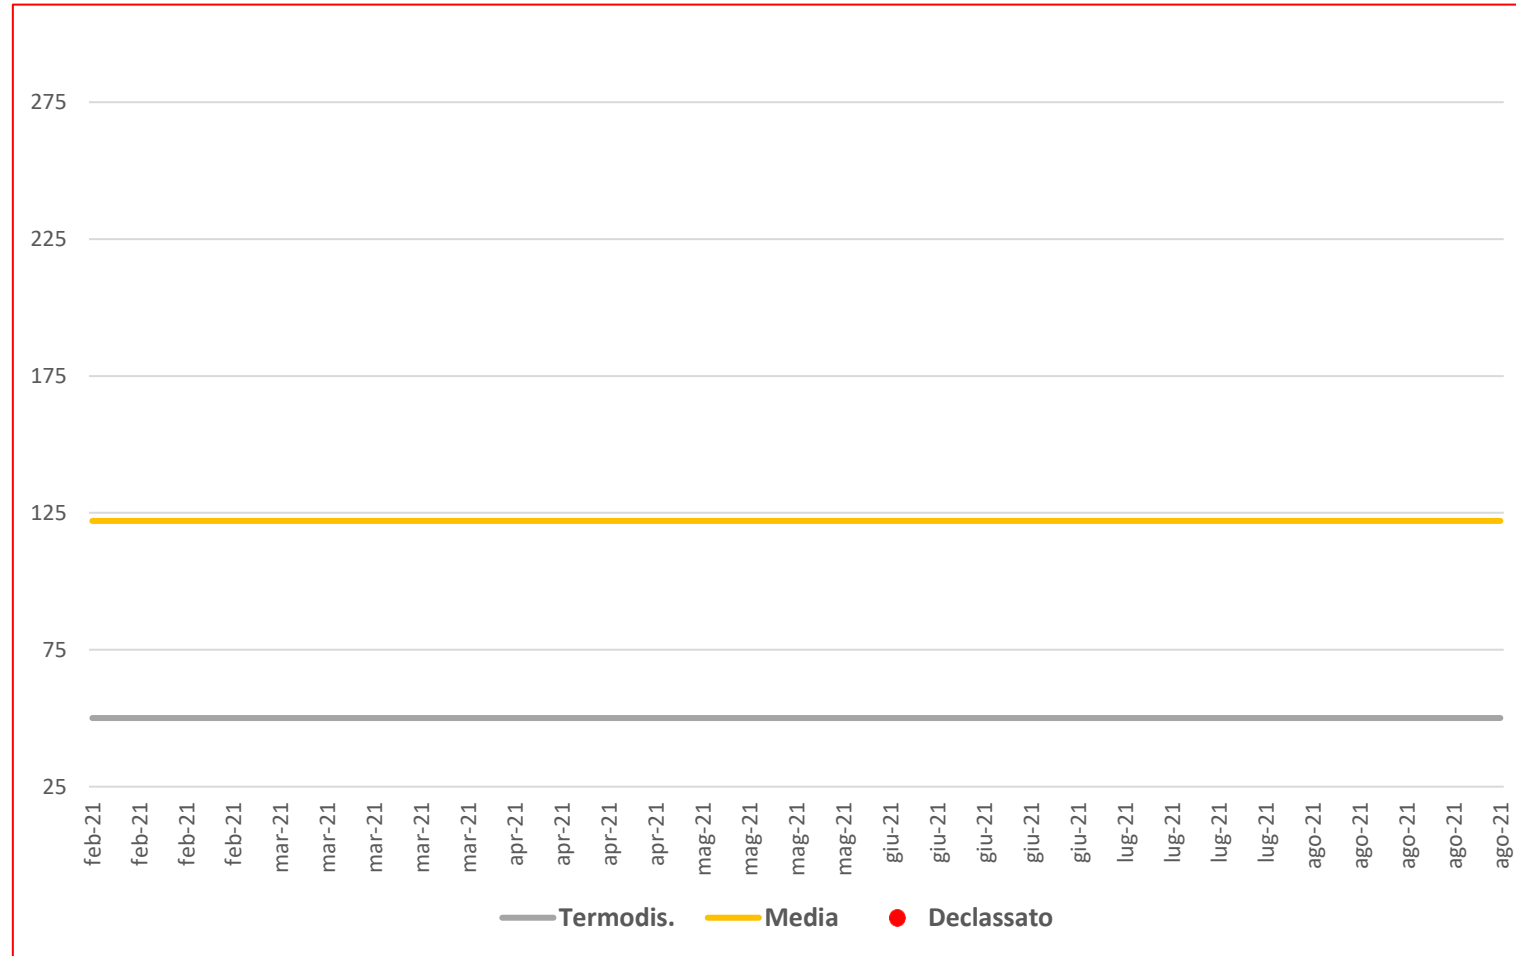


PCB

Max: 25 ppm

Media: 122 ppm

* Per consentirne la lettura, un declassato con 610 ppm di PCB non è stato riportato nel grafico

Declassati per Metalli

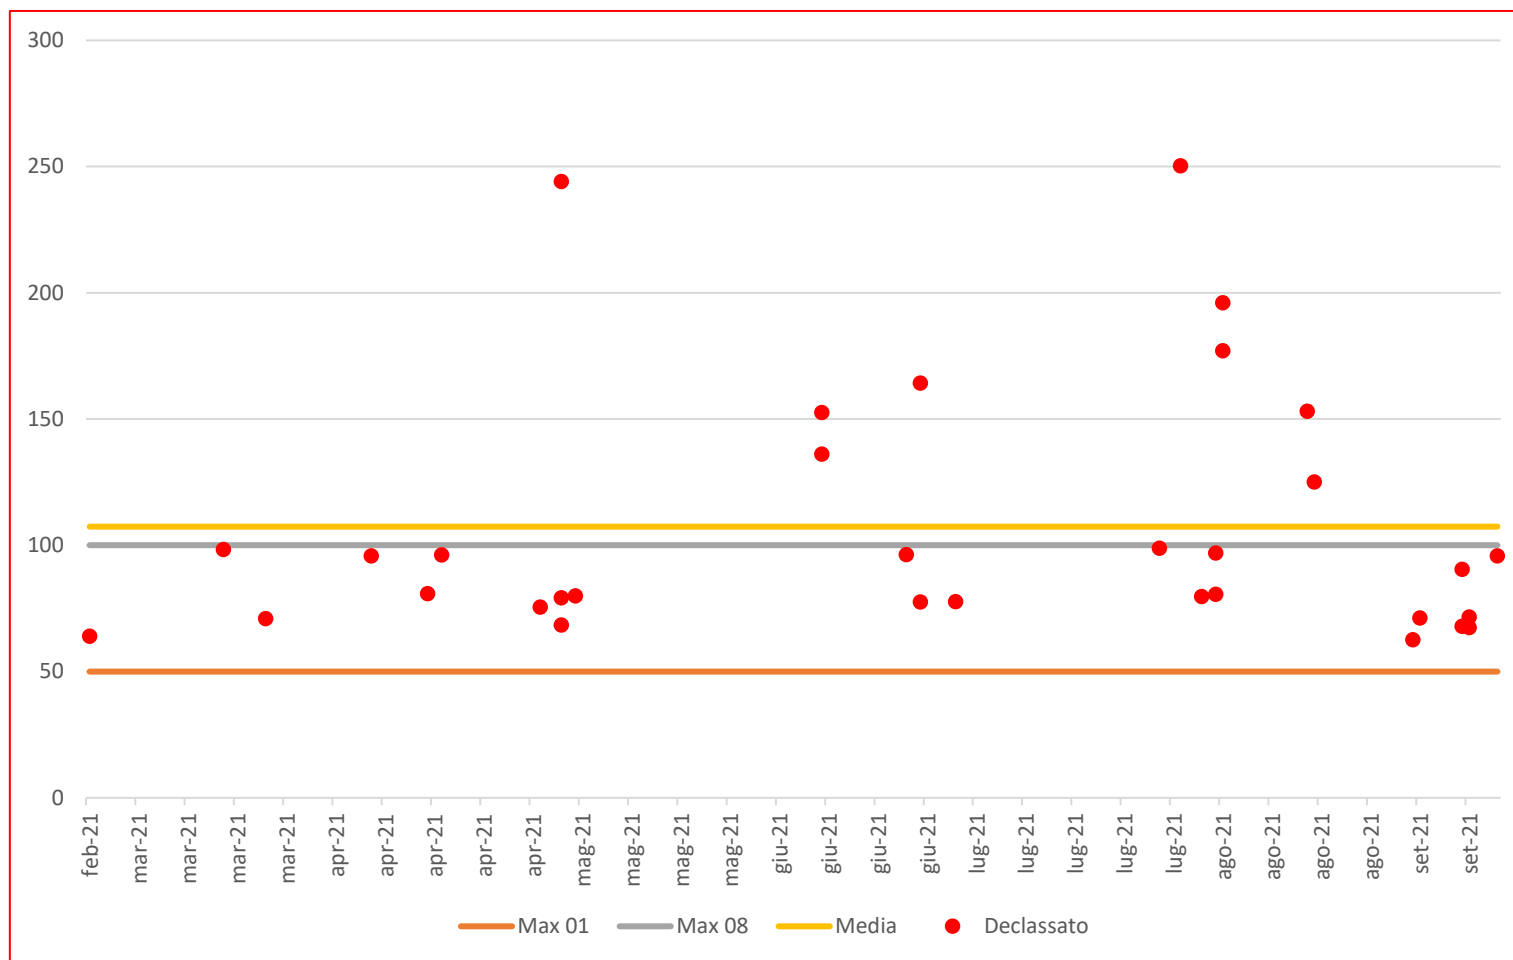


Metalli

Max 01: 50 ppm

Max 08: 100 ppm

Media: 107 ppm

Declassati per Diluenti

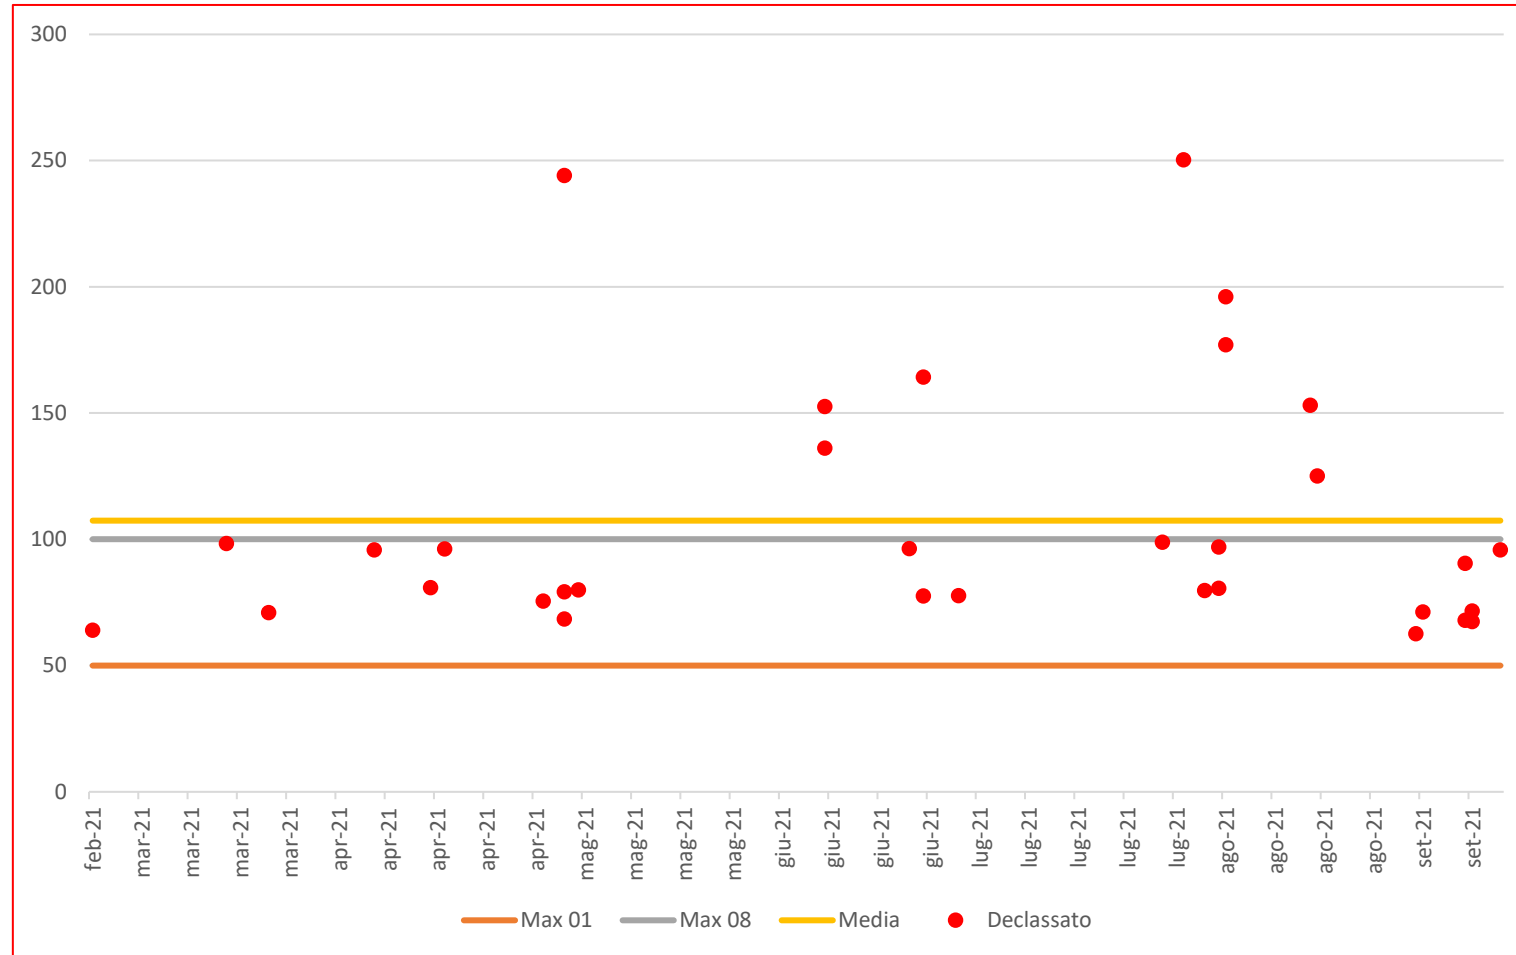

Diluenti

Max 01: 5%

Max 08: 10%

Media: 9,3%

Conseguenze dei Declassati

1. Attività operative e di back office ridondanti
2. Fermo serbatoi di transito
3. Extra costi di analisi
4. Potenziale costo di trasferimento
5. Potenziale costo di trasporto per reso